


過電流ロック形高圧気中開閉器本体

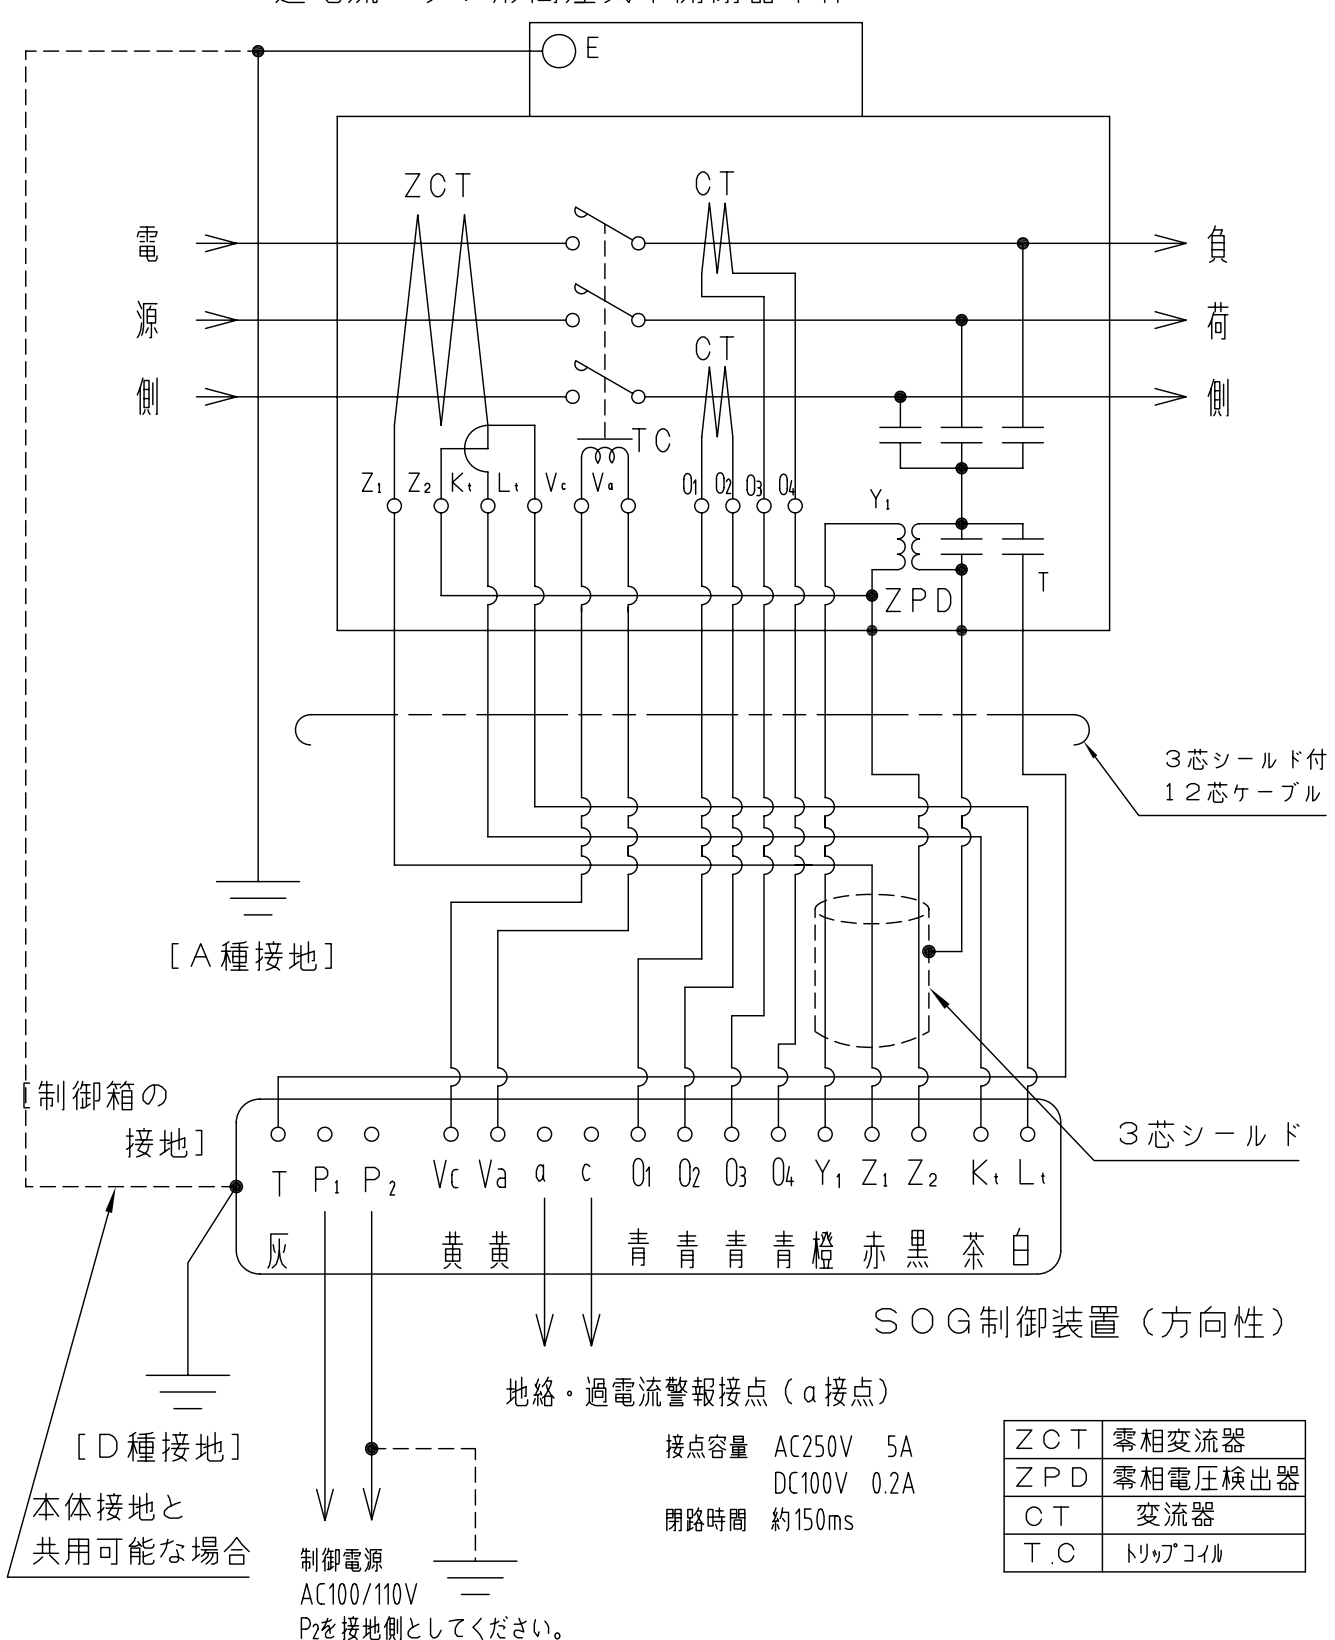

SOG制御装置 (方向性)

- 注)
1. 制御線のシールドはすでに開閉器本体内で接地されていますので新たに接地をしないで下さい。
  2. 制御箱の接地はD種接地としてください。ただし、開閉器本体接地 (A種接地) と共用できる場合は共用としても問題ありません。

日本高圧電気株式会社

品名 GR付PAS結線図 (方向性 SUSBOXタイプ)